


Podłączenie hydrauliczne wodnych nagrzewnic powietrza
do instalacji centralnego ogrzewania (zawór dwudrogowy)




ZK - zawór odcinający
ZO - zawór odpowietrzający
ZD - zawór odwadniający
FS - filtr siatkowy
ZR - zawór równoważący
KP - przewody elastyczne
SRQ2d - zawór 2-drogowy z siłownikiem on/off

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 19 tel. 728 910 389, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl	
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95 - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym	
Inwestor:	Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo	
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254	
Branża:	Sanitarna	Nr ark: S-6
Nazwa rysunku:	Schemat podłączenia nagrzewnic powietrza	
Projektował:	mgr inż. Wojciech Dymek upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Jakub Mańdziej upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:
		Stadium: P.B.Z. Data: 04.03.2021 r.

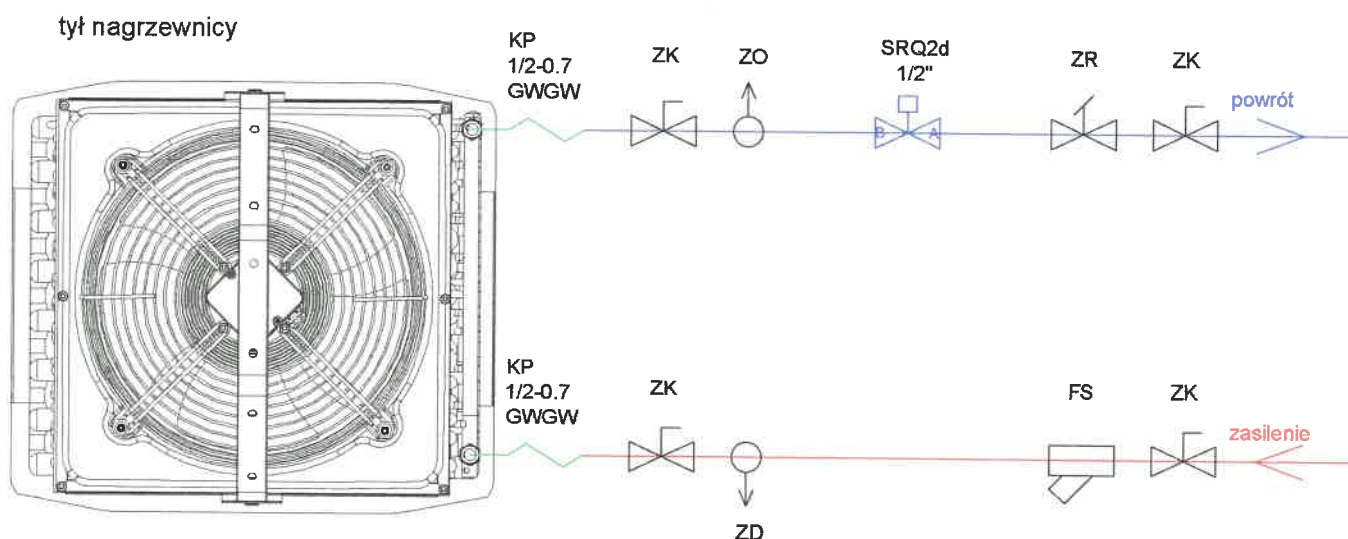

Podłączenie hydrauliczne jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
do instalacji centralnego ogrzewania (zawór trójdrogowy)



- ZK - zawór odcinający
 ZO - zawór odpowietrzający (przy wymienniku wyposażenie standardowe)
 ZD - zawór odwadniający (przy wymienniku wyposażenie standardowe)
 FS - filtr siatkowy
 ZR - zawór równoważący
 KP - przewody elastyczne
 SRX3d - zawór 3-drogowy z siłownikiem 3-punktowym (wyposażenie standardowe jednostki)

Jednostka projektowa: ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 19 tel. 728 910 389, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl	
Temat: Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95 - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym	
Inwestor: Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo	
Lokalizacja: Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254	
Branża: Sanitarna	Nr ark.: S-6
Nazwa rysunku: Schemat podłączenia jednostki wentylacyjnej	Skala:
Projektował: mgr inż. Wojciech Dymek upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis:
Sprawił: mgr inż. Jakub Mańdziż upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:
Stadium: P.B.Z. Data: 04.03.2021 r.	

STAROSTWO POWIATOWE
w Sirzelcach Krajenskich
ul. 1-go Maja Wyszyńskiego 7
66-500 SIRZELCE KRAJ.