


# Podłączenie hydrauliczne wodnych nagrzewnic powietrza do instalacji centralnego ogrzewania (zawór dwudrogowy)



ZK - zawór odcinający  
 ZO - zawór odpowietrzający  
 ZD - zawór odwadniający  
 FS - filtr siatkowy  
 ZR - zawór równoważący  
 KP - przewody elastyczne  
 SRQ2d - zawór 2-drogowy z siłownikiem on/off

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 19 tel. 728 910 389, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl		
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95 - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym		
Inwestor:	Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo		
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254		
Branża:	Sanitarna	Nr ark.:	S-5
Nazwa rysunku:	Schemat podłączenia nagrzewnic powietrza		Skala:
Projektował: mgr inż. Wojciech Dymek upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis:	Stadium:	P.B.Z.
Sprawdził: mgr inż. Jakub Mańdziż upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:	Data:	04.03.2021 r.

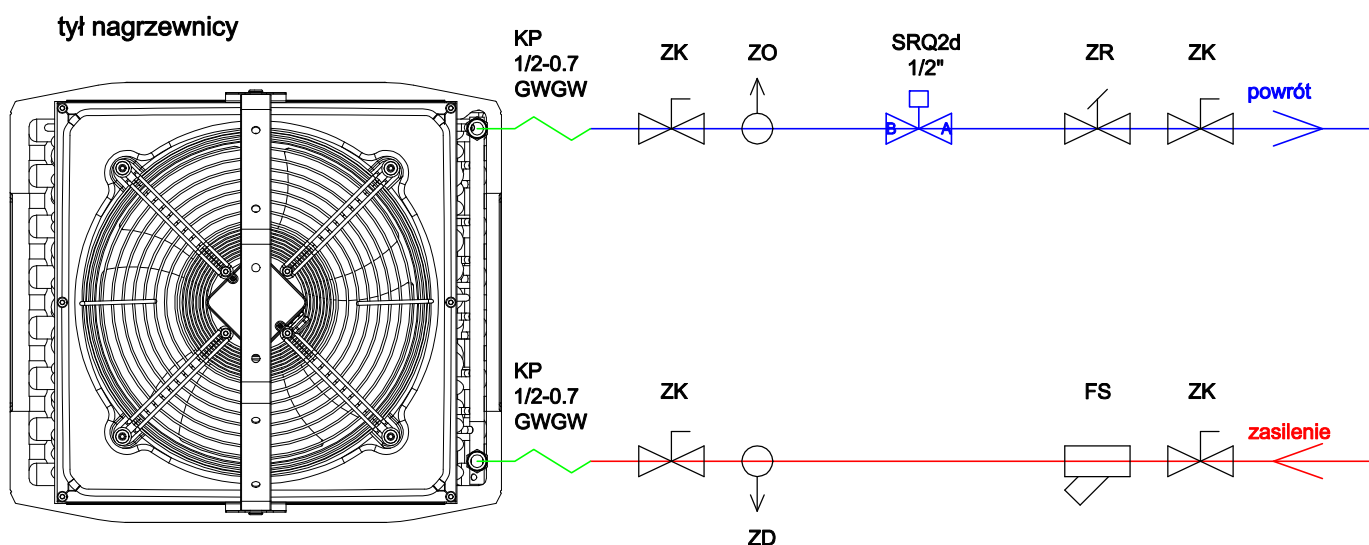